


Ad.14

Przykładowa ściana czołowa dla przepustów ułożona na ławie fundamentowej z kruszywa łamanego grubości 20 cm.

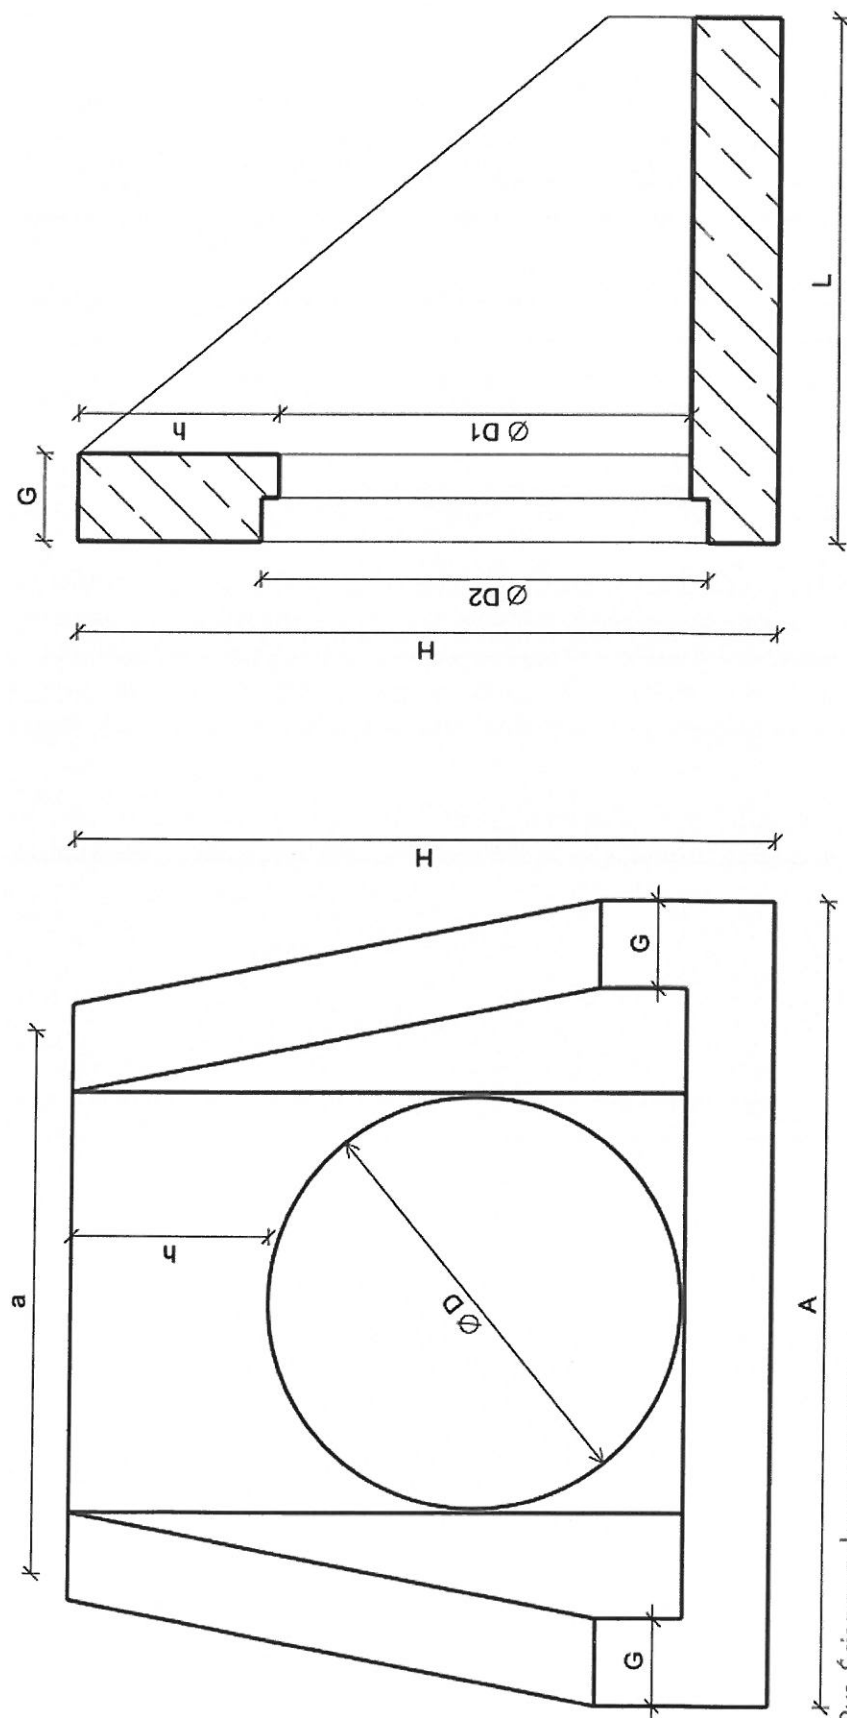


Rys. Ściana czołowa oporowa.

STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYNCZYM WPUSTEM I Z OSADNIKIEM

ZASTOSOWANIE

do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

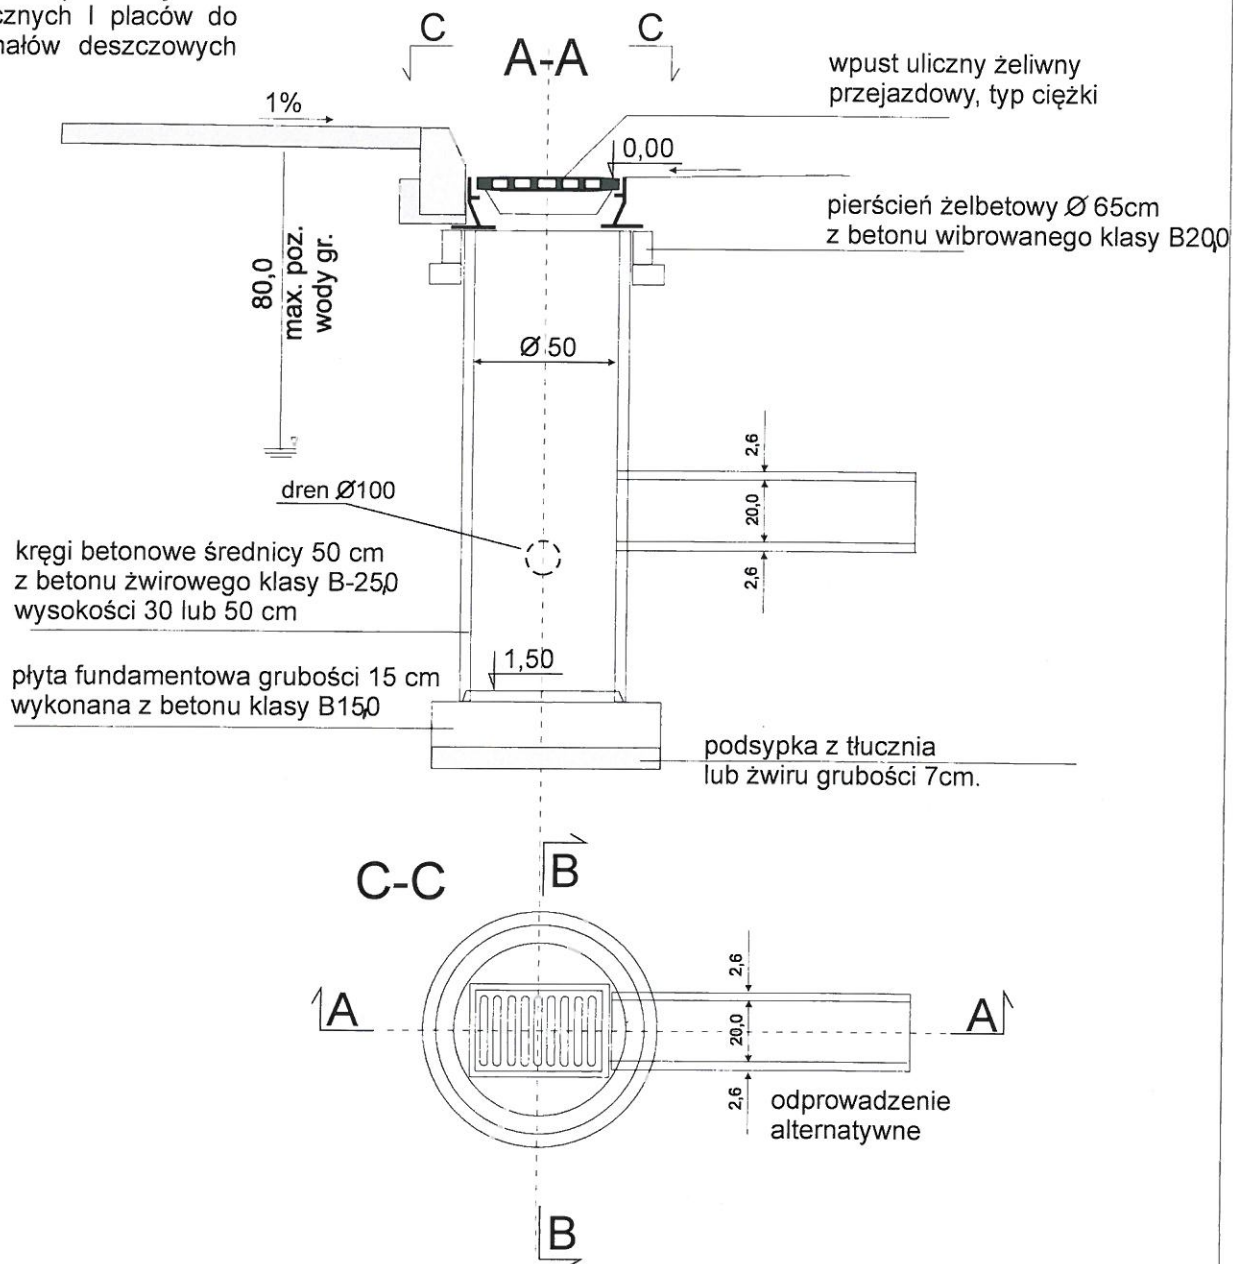


Bogusław Poch...
UP...
KONS...
BROS...
LUTYSKOWYCH

STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYNCZYM WPUSTEM I Z OSADNIKIEM

ZASTOSOWANIE


do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

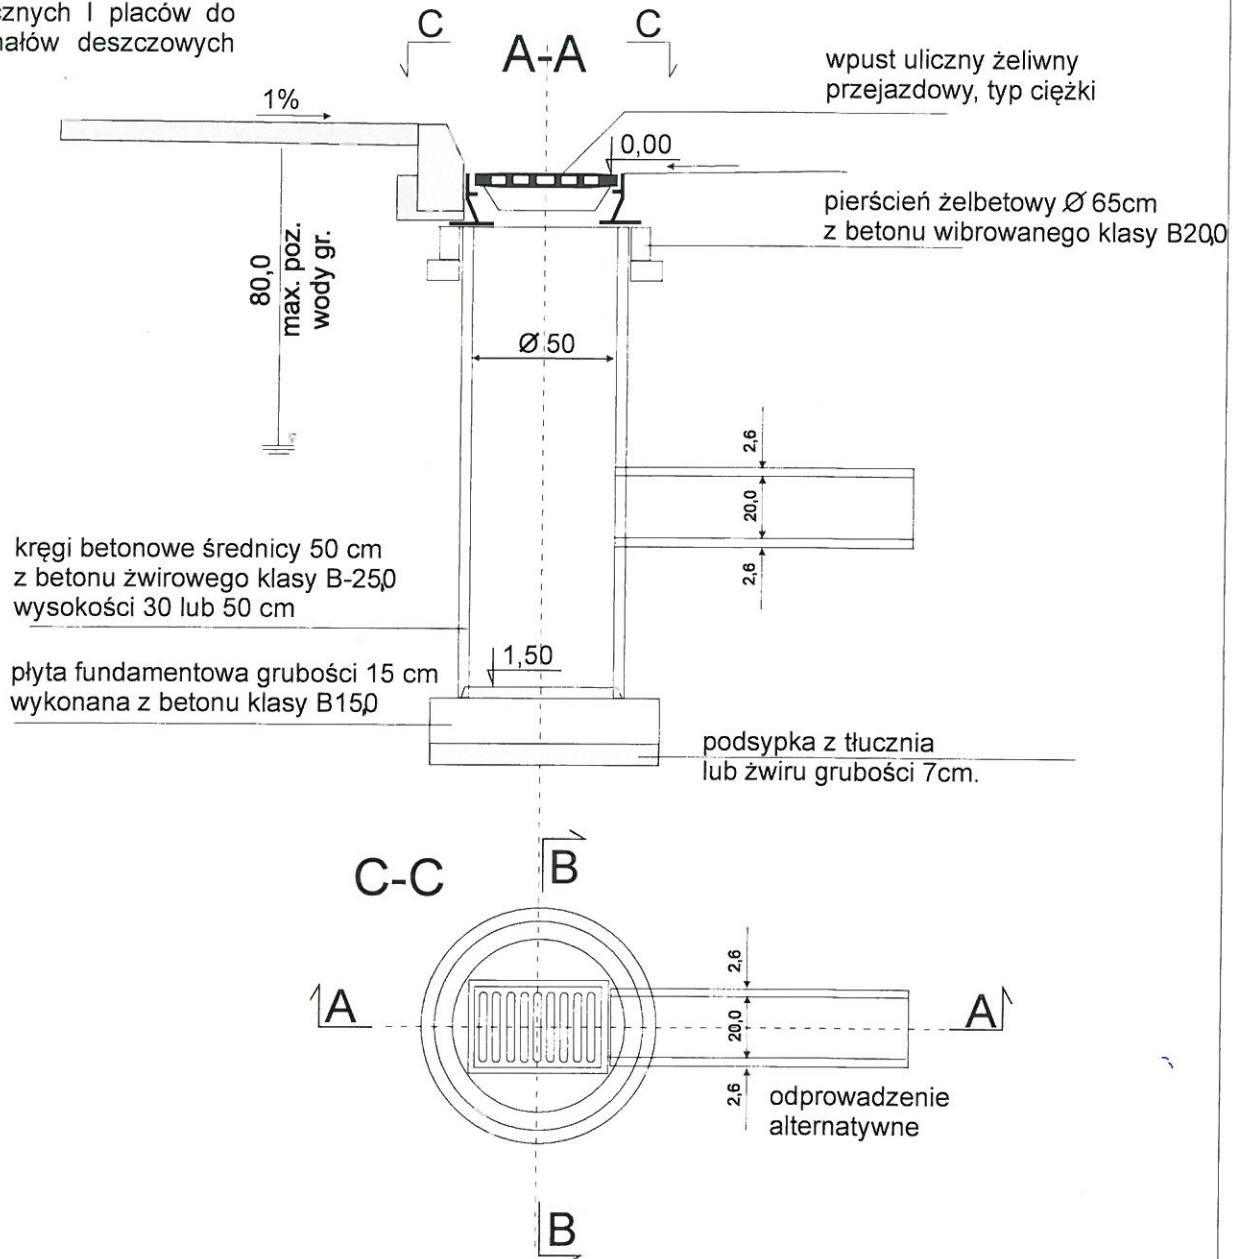

Bogusław Godula

Upł. Bud. GP 77 3/86/94
INŻYNIER DROG
BUDOWA
LOTNISKOWYCH

STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA Ø125

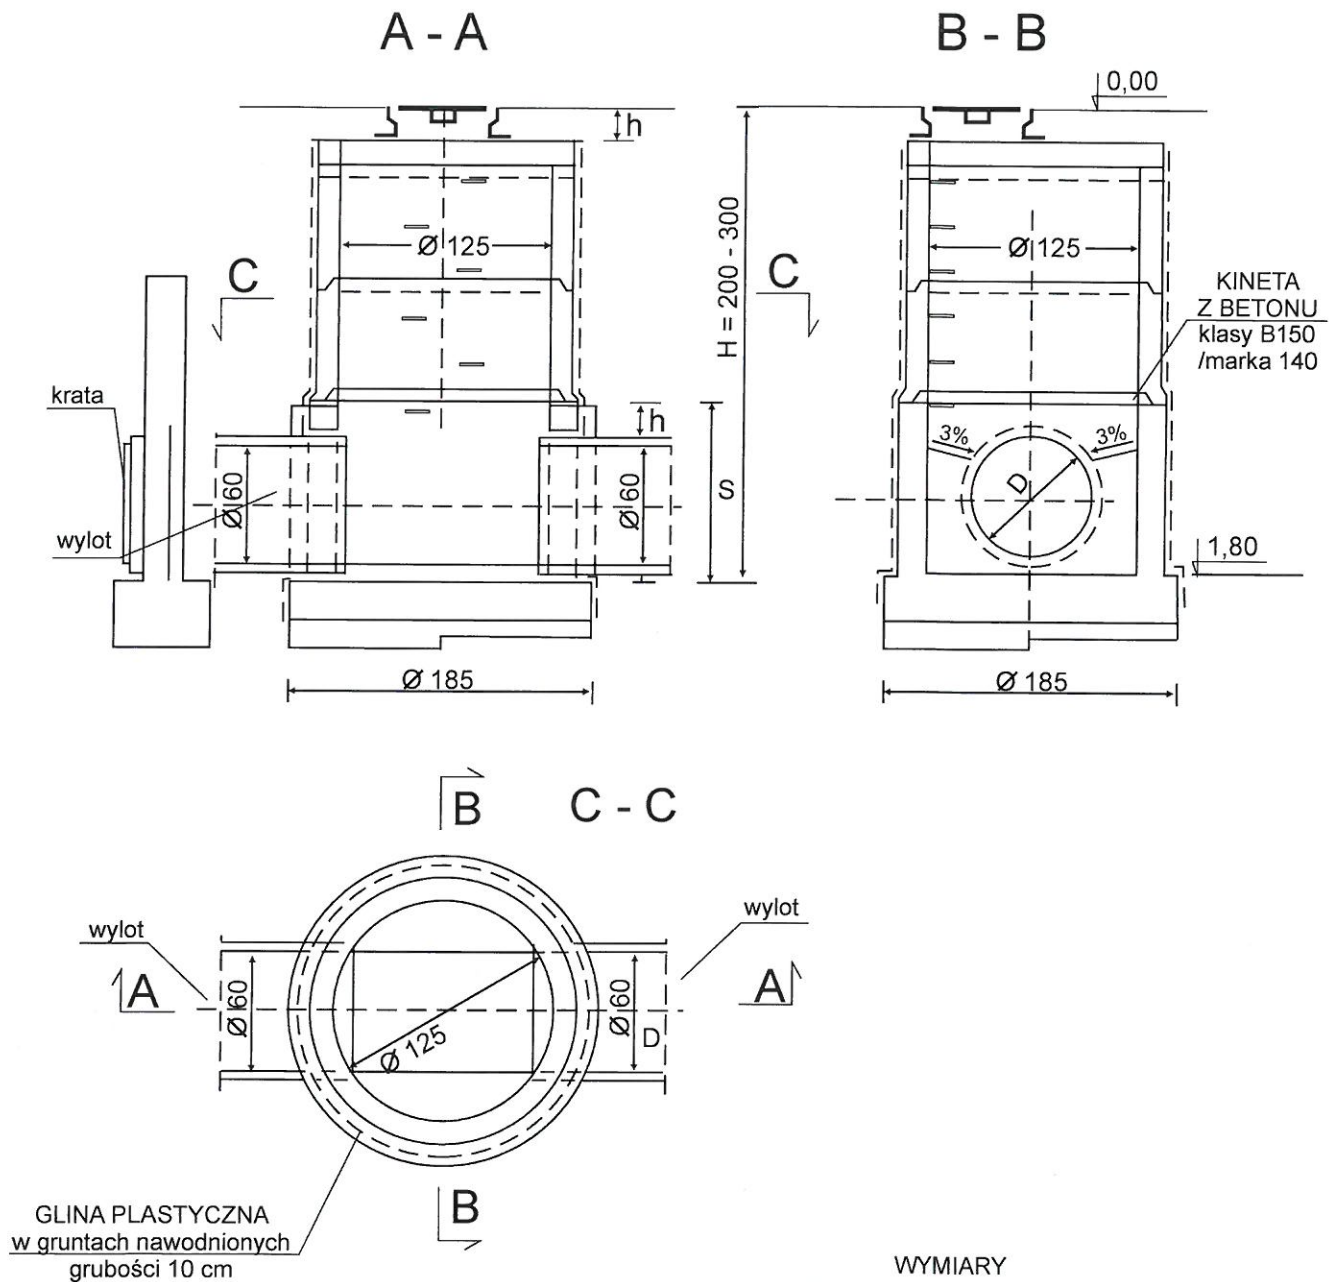

WYMIARY

D	O	C	K	n	S
cm			mm	/min/	/min/
40	524	62	320	150	674
50	640	70	400	150	790
60	756	78	480	200	956
70	756	94	640	200	1188


Właściwe wymiary n i S
dostosować do wysokości
studzienki "H"

Bogusław Godula

Upr. Bud. SPEC
KONSTRUKCYJ
BROS MOSTÓW
LODZISKO

/86/94

NIERZYJNA
WARTOŚĆ

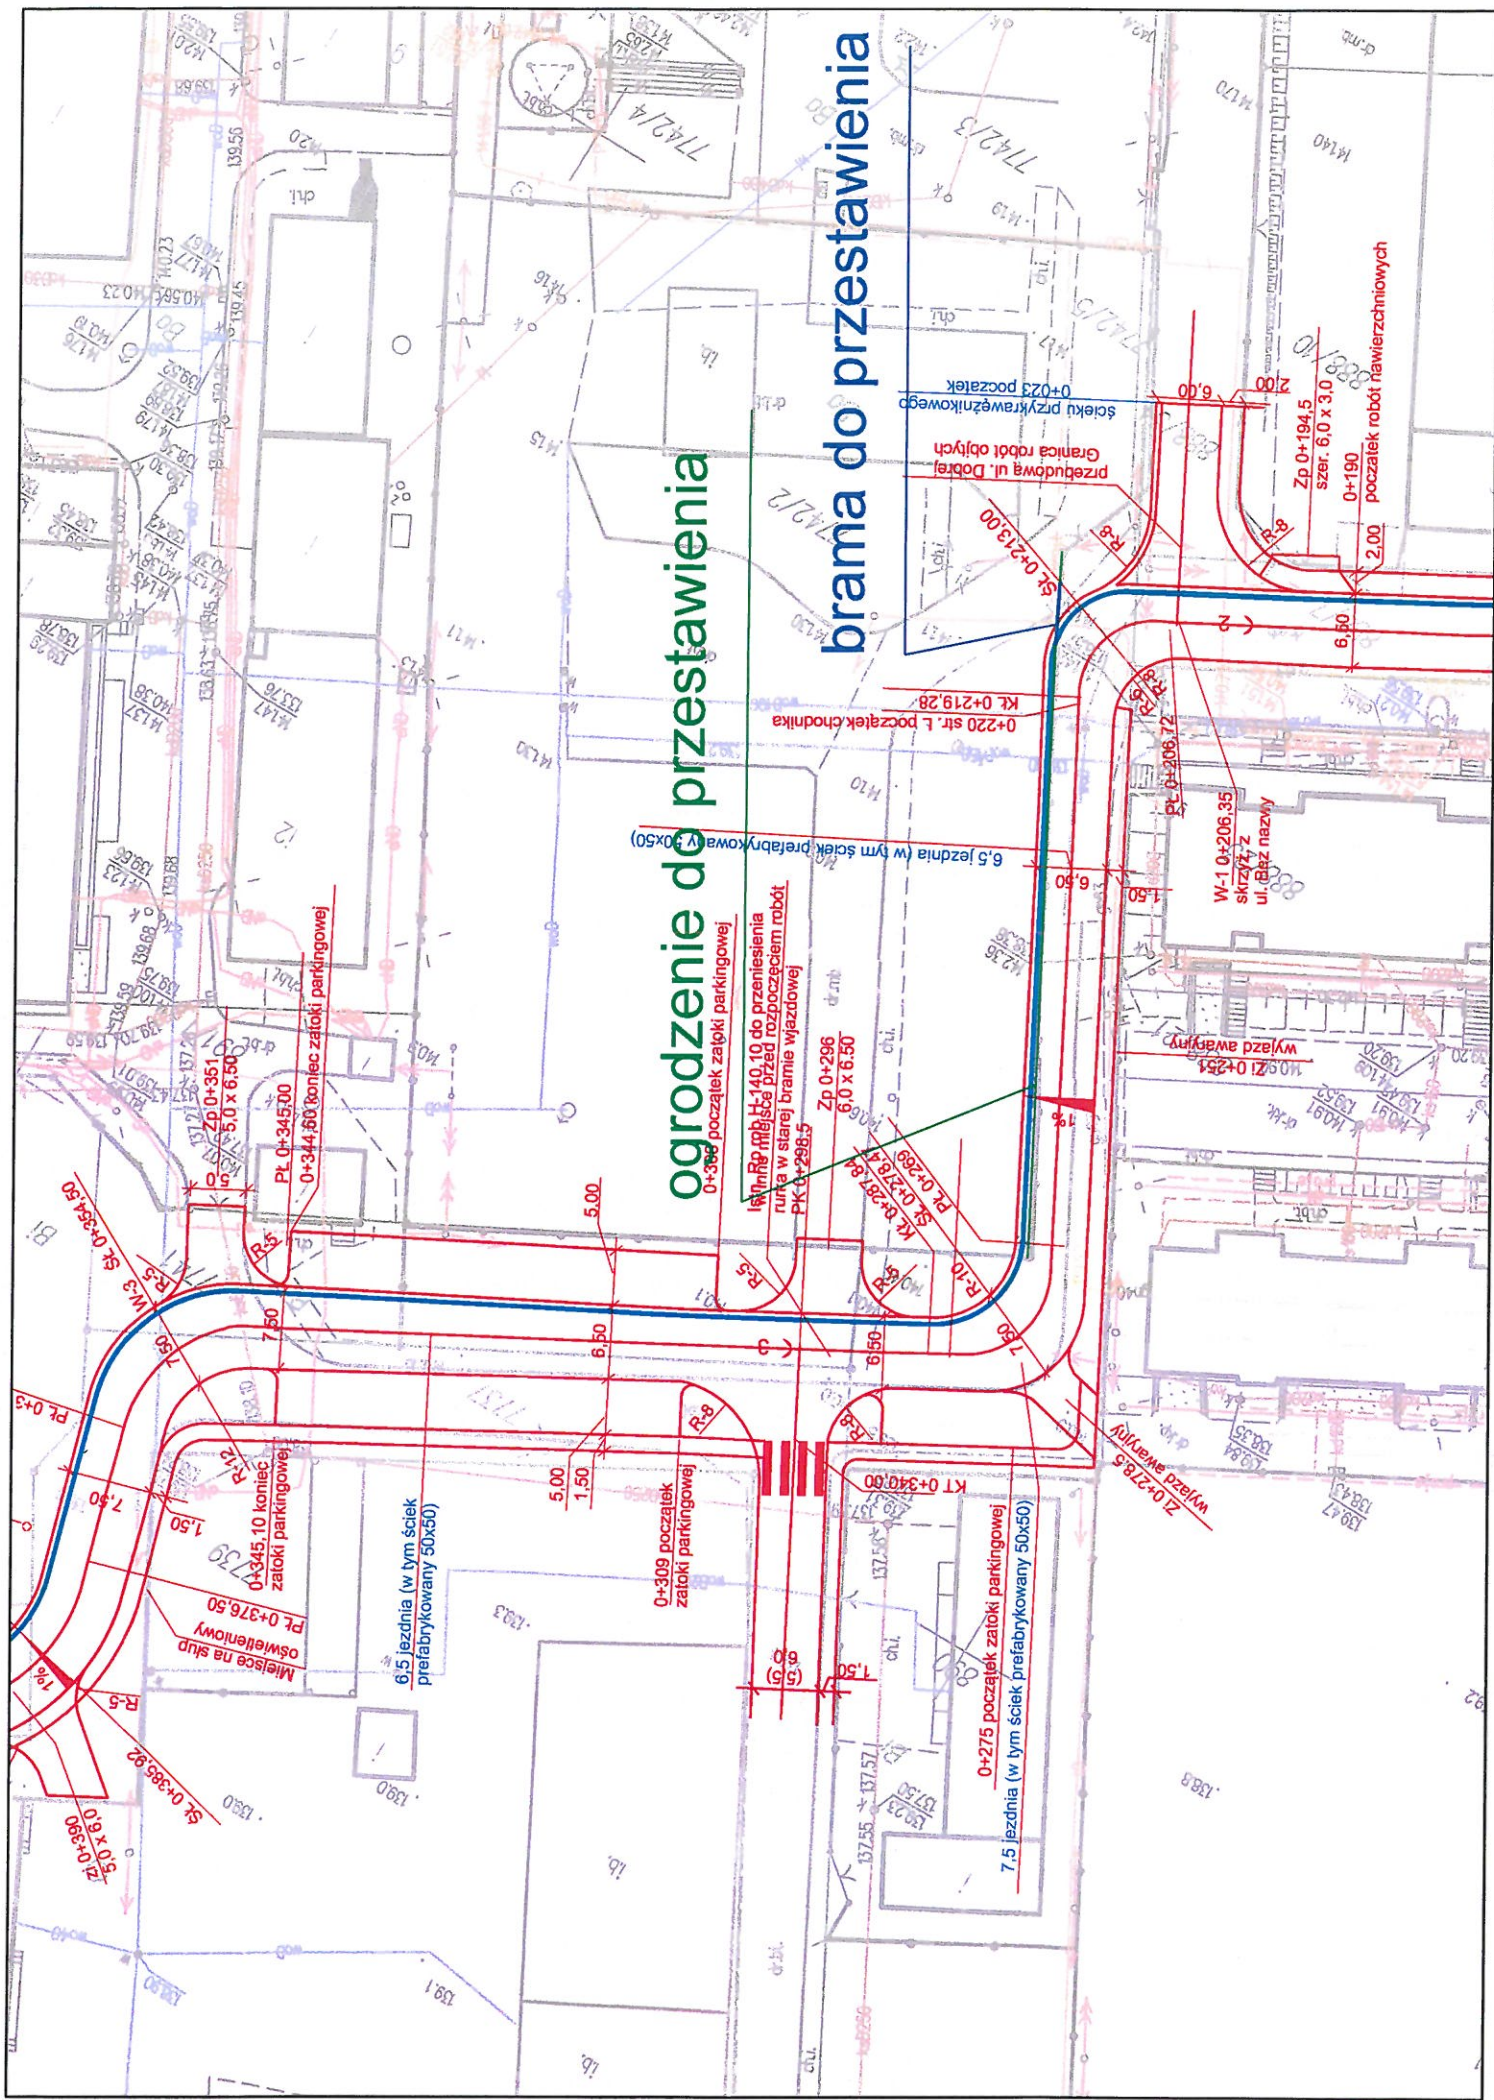

ogrodzenie do przestawienia

brama do przestawienia

Miejsce na słup oświetleniowy
0+345,10 koniec zatoki parkingowej
Pt 0+376,50

6,5 jezdnia (w tym ściek prefabrykowany 50x50)

0+309 początek zatoki parkingowej

0+275 początek zatoki parkingowej
7,5 jezdnia (w tym ściek prefabrykowany 50x50)

W tym miejscu H=140,10 do przeniesienia rurki w starej bramie wyjazdowej
PK 0+298,5
Zp 0+296
6,0 x 6,50

0+220 str. i początek chodnika

6,5 jezdnia (w tym ściek prefabrykowany 30x50)

Granicą robót objętych przebudową ul. Dobrej
0+023 początek
ścieku przykrawężnikowego

W-1 0+206,35 skrzyż z ul. Białą nazwy

Wyjazd awaryjny

Wyjazd awaryjny

Zp 0+194,5 szer. 6,0 x 3,0
0+190 początek robót nawierzchniowych